

PROQUIFERMA, S.L.


Sostres, 17 local 1º - 08024 BARCELONA

Teléfono 34- 93.285.01.62

Teléfono y fax. 34-93.284.89.99

e-mail: info@proquiferma.com

www.proquiferma.com

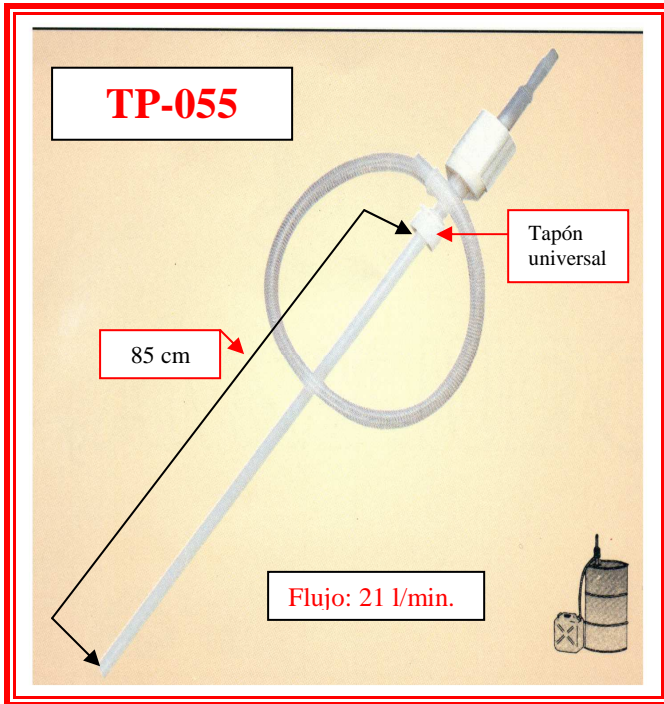


BOMBA MANUAL DE HDPE

CERTIFICADO SANITARIO N°22004862
(Migración global según directivas CEE 90/128
Y Real Decreto 2207/94 y posteriores modificaciones)

Ensayos realizados en Lab°LGAI****

Se usan especialmente en pequeños trasvases en las industrias de ALIMENTACIÓN, AROMAS, COSMÉTICA, PERFUMES Y LABORATORIOS FARMACÉUTICOS.

NOTA.- Sólo alimentación: No se aconseja el uso de dichas bombas para trasvases de aceite de oliva, mantequilla y todo tipo de grasas de animal fundidas.

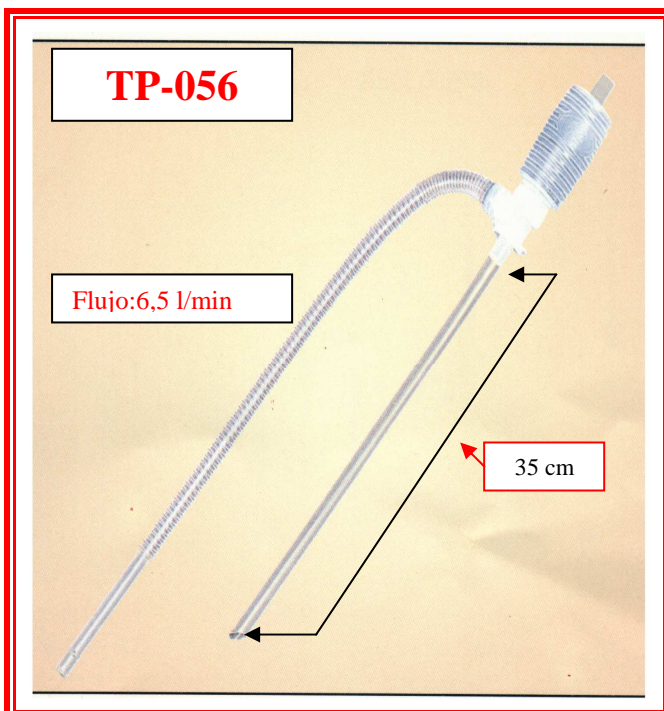

BOMBA MANUAL DE HDPE

CERTIFICADO SANITARIO N°22004862
(Migración global según directivas CEE 90/128
Y Real Decreto 2207/94 y posteriores modificaciones)

Ensayos realizados en Lab°LGAI****

Se usan especialmente en pequeños trasvases en las industrias de ALIMENTACIÓN, AROMAS, COSMÉTICA, PERFUMES Y LABORATORIOS FARMACÉUTICOS.